



V1.2

--
--
--

KE-GT(50-60)KTL4





1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪




-
-
-

1.2

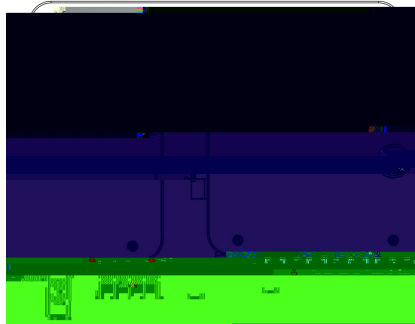

1.3

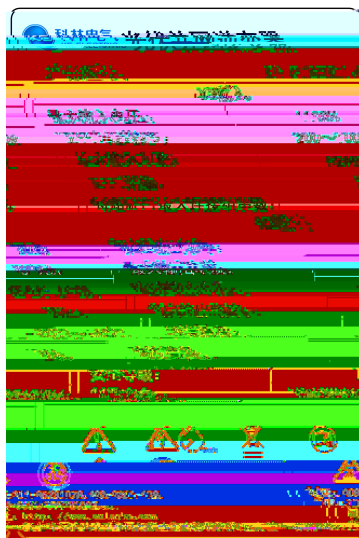

1.4

[illegible]



2



2.1






2.2



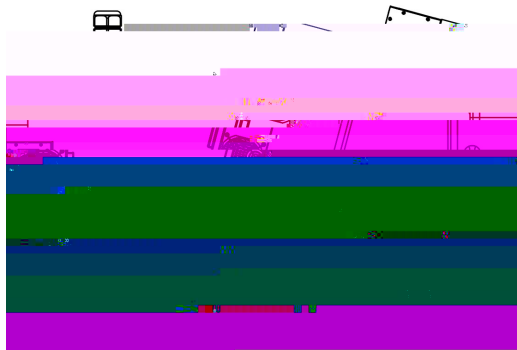
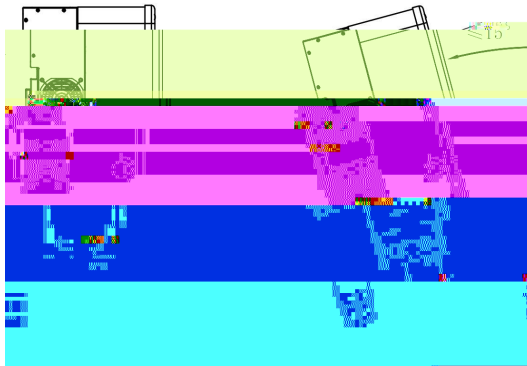









2.4

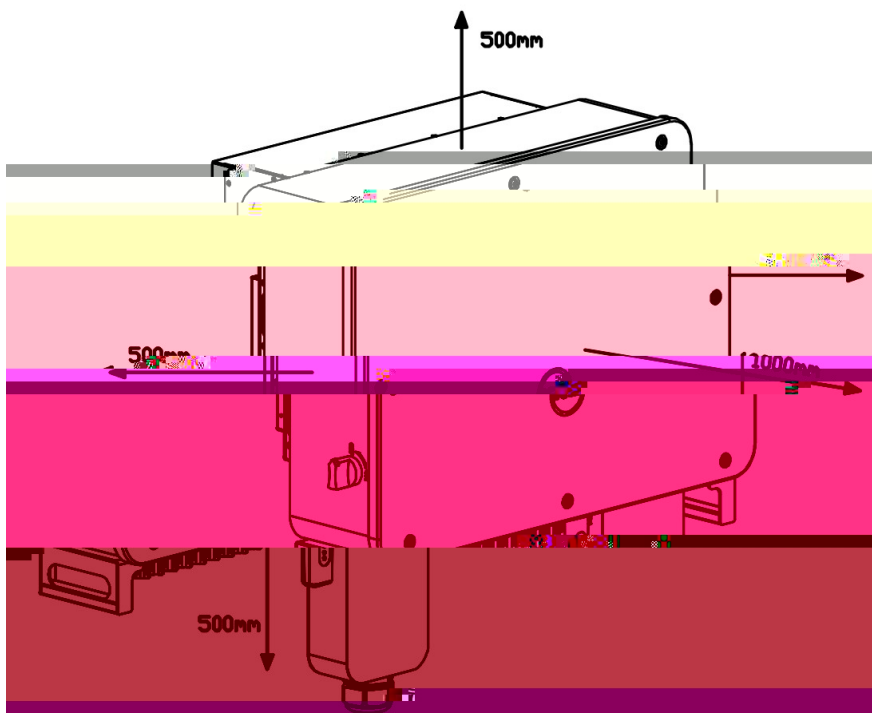


2.5

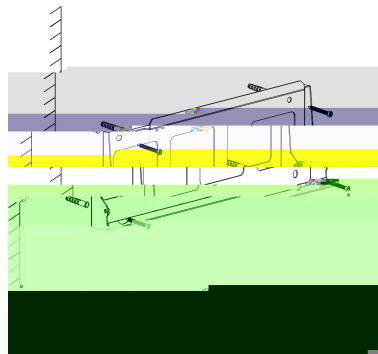
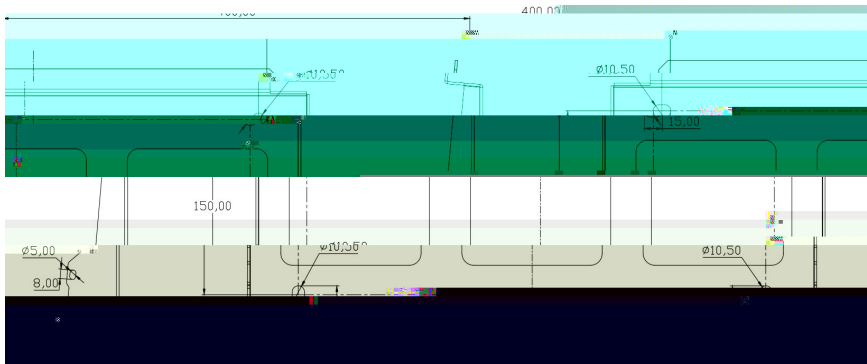


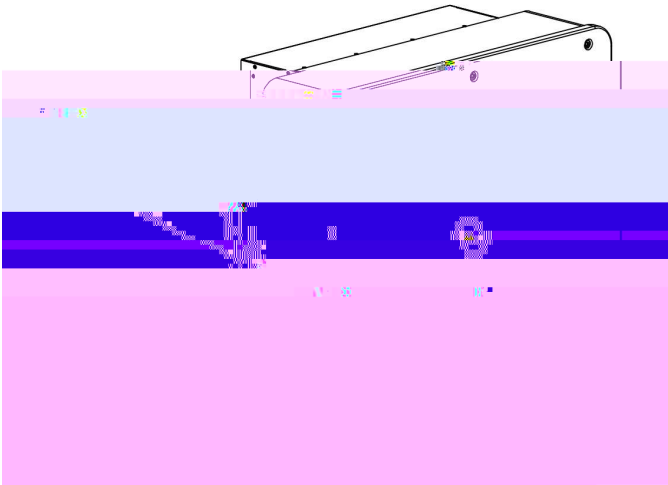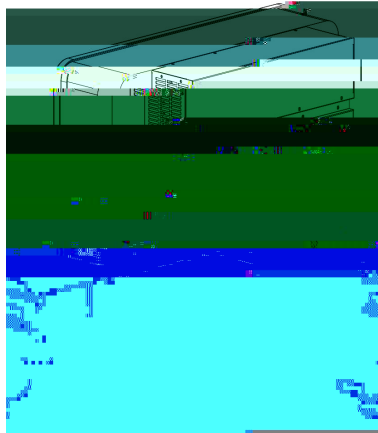

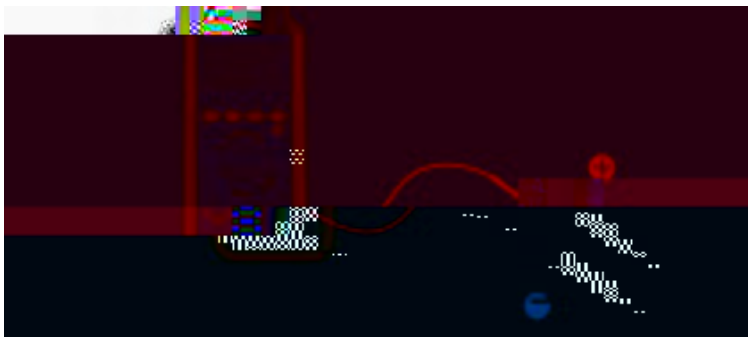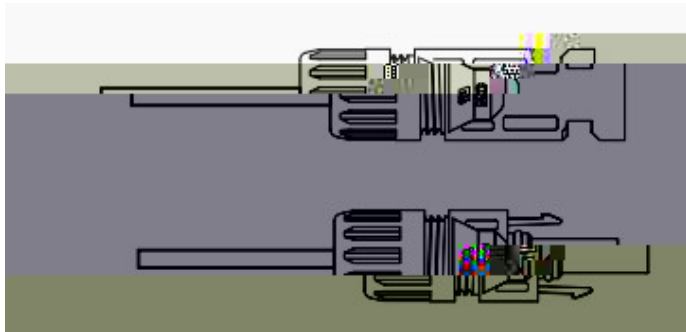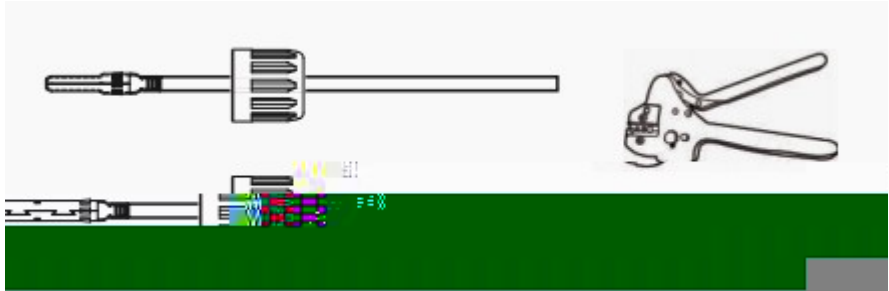

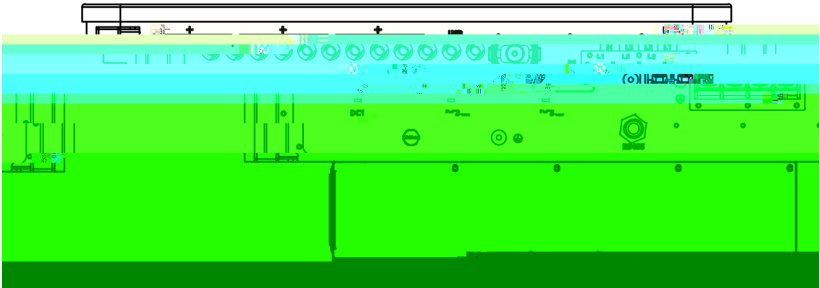

3.3

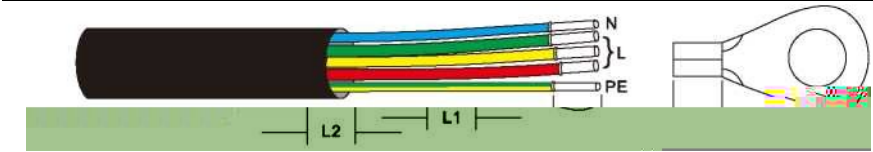


3.5



重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

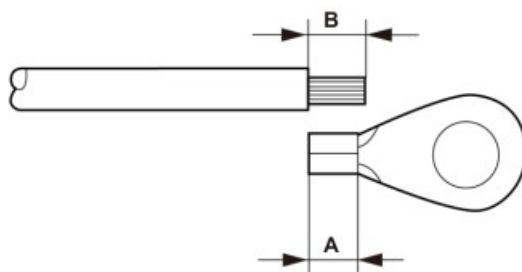

重要:

A (OT线缆端子压接区域) 长2mm~3mm。




重要:

B (绝缘剥离长度) 长2mm~3mm。



重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

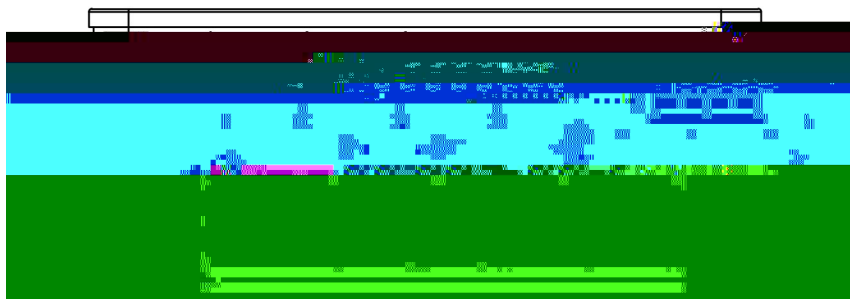


重要:

为提升抗腐蚀性 安装后 建议涂上防锈漆涂料



4

4.1

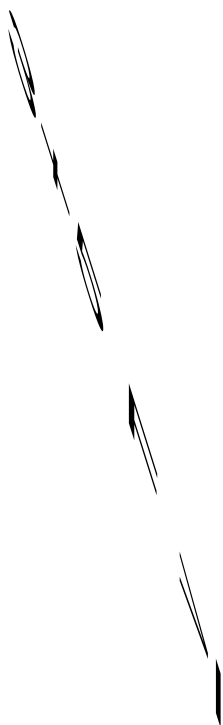

5

5.1



09:11 注册

您好，
欢迎登陆光伏云管家

手机号/用户名

密码

我已阅读并同意 隐私协议

忘记密码? ☐ 记住密码

09:11 注册

请输入手机号 获得验证码

输入验证码

请输入6~12位密码


再次输入密码

注册



5.2

智慧光伏监控运维系统

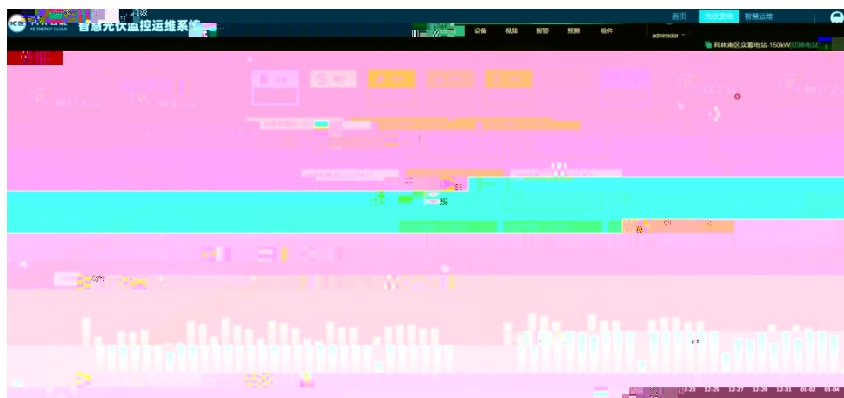

[illegible]



