



V1.2

--

--

--

KE-GT(30-40)KTL4







1 **6**

.2 **f**..... **10**... **.Đ**

1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪


▪



1.2

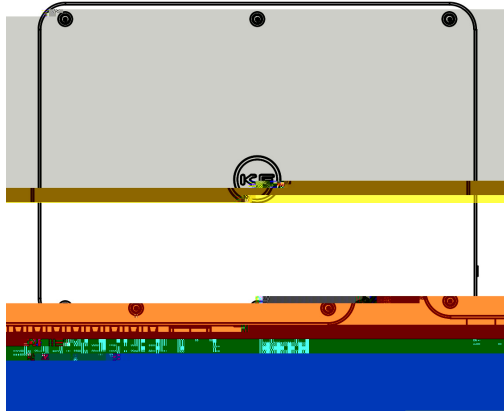

1.3

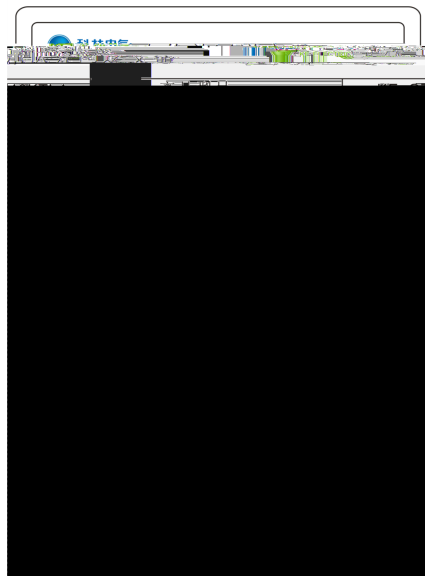

[illegible]

[illegible]






2.3












2.4

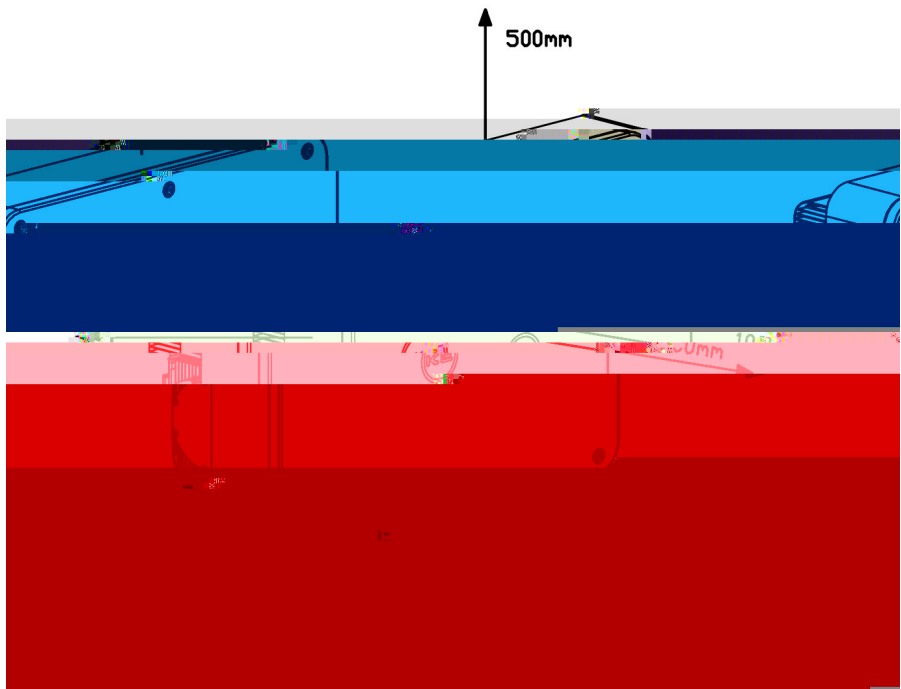


2.5

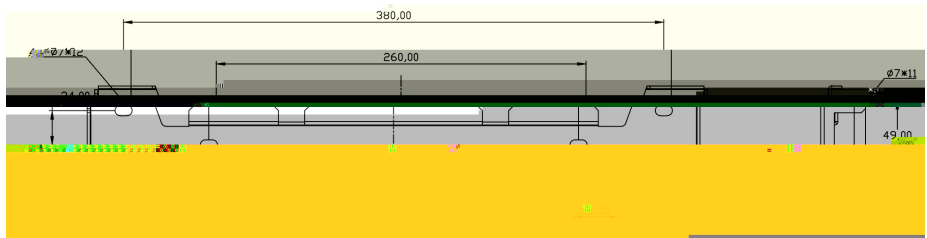

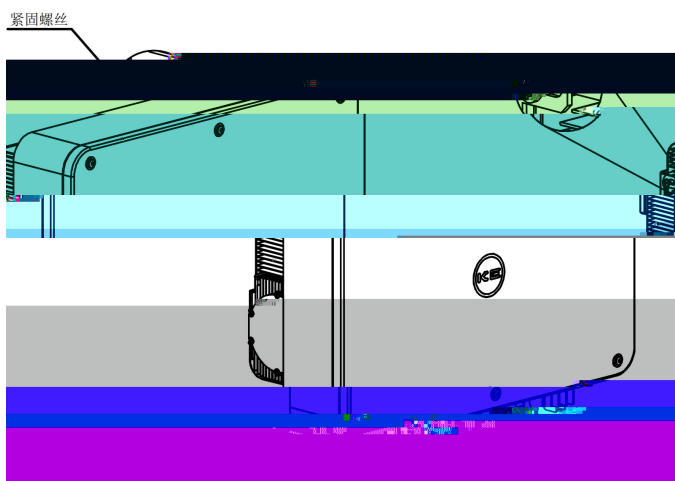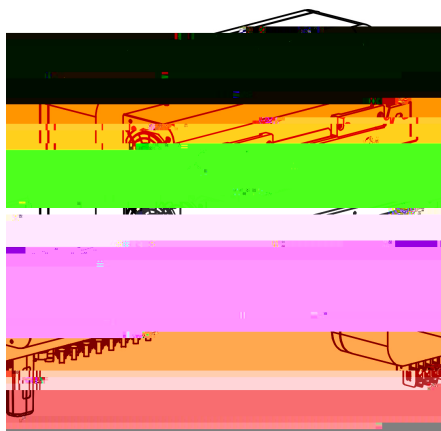


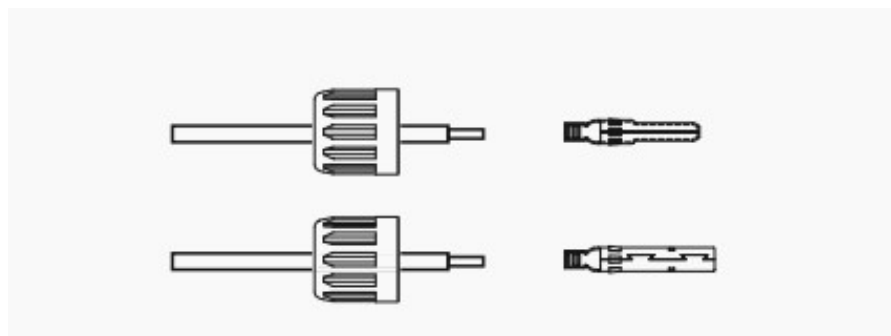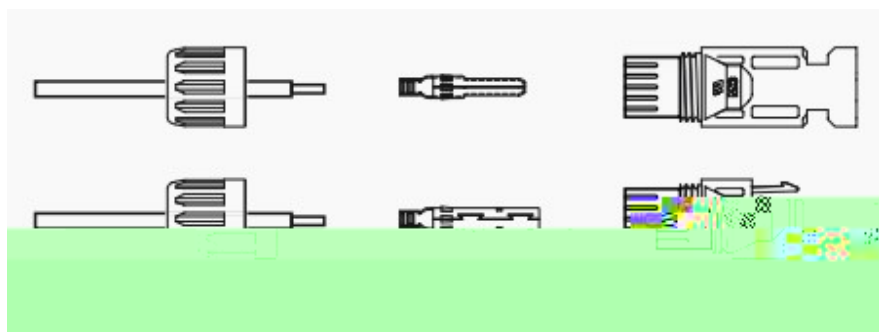

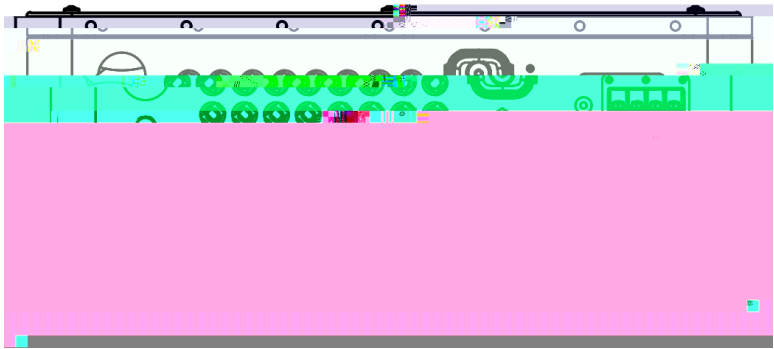


3.3



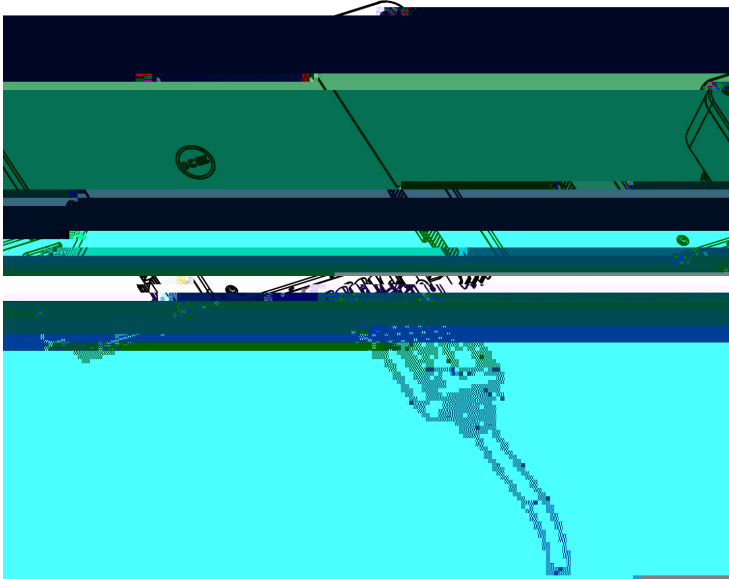

3.4 RS485

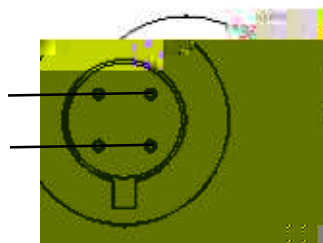


3.5




重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

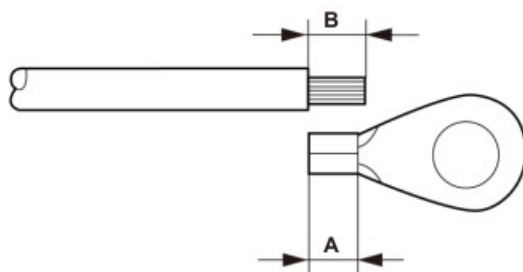


重要:

P (铠装屏蔽层长度) 比 A (OT 线缆端子压接区域) 长 2mm~3mm。

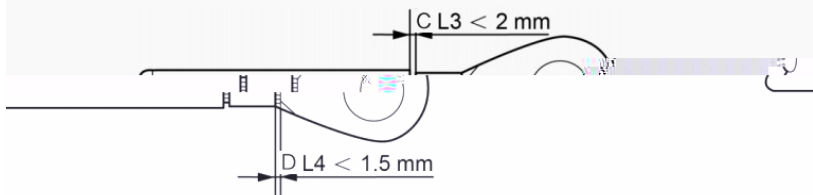


重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

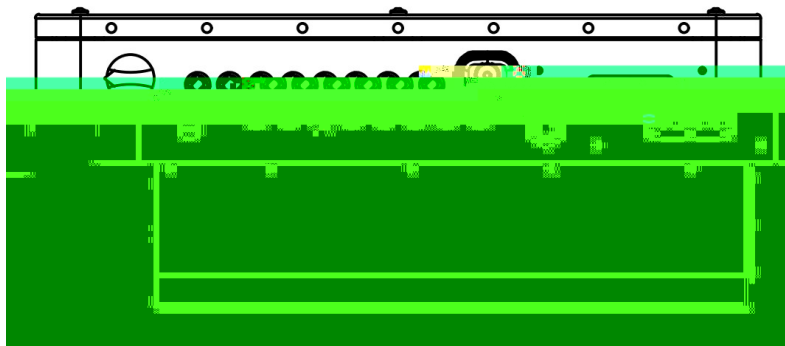

重要:

为提高防腐性能，安装线缆后，建议涂上硅脂或涂料。

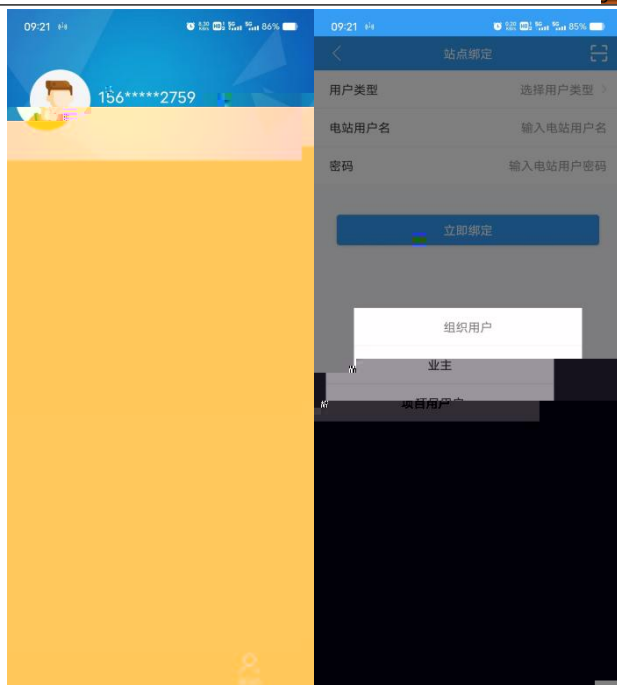

5.2

[illegible]

--	--

